
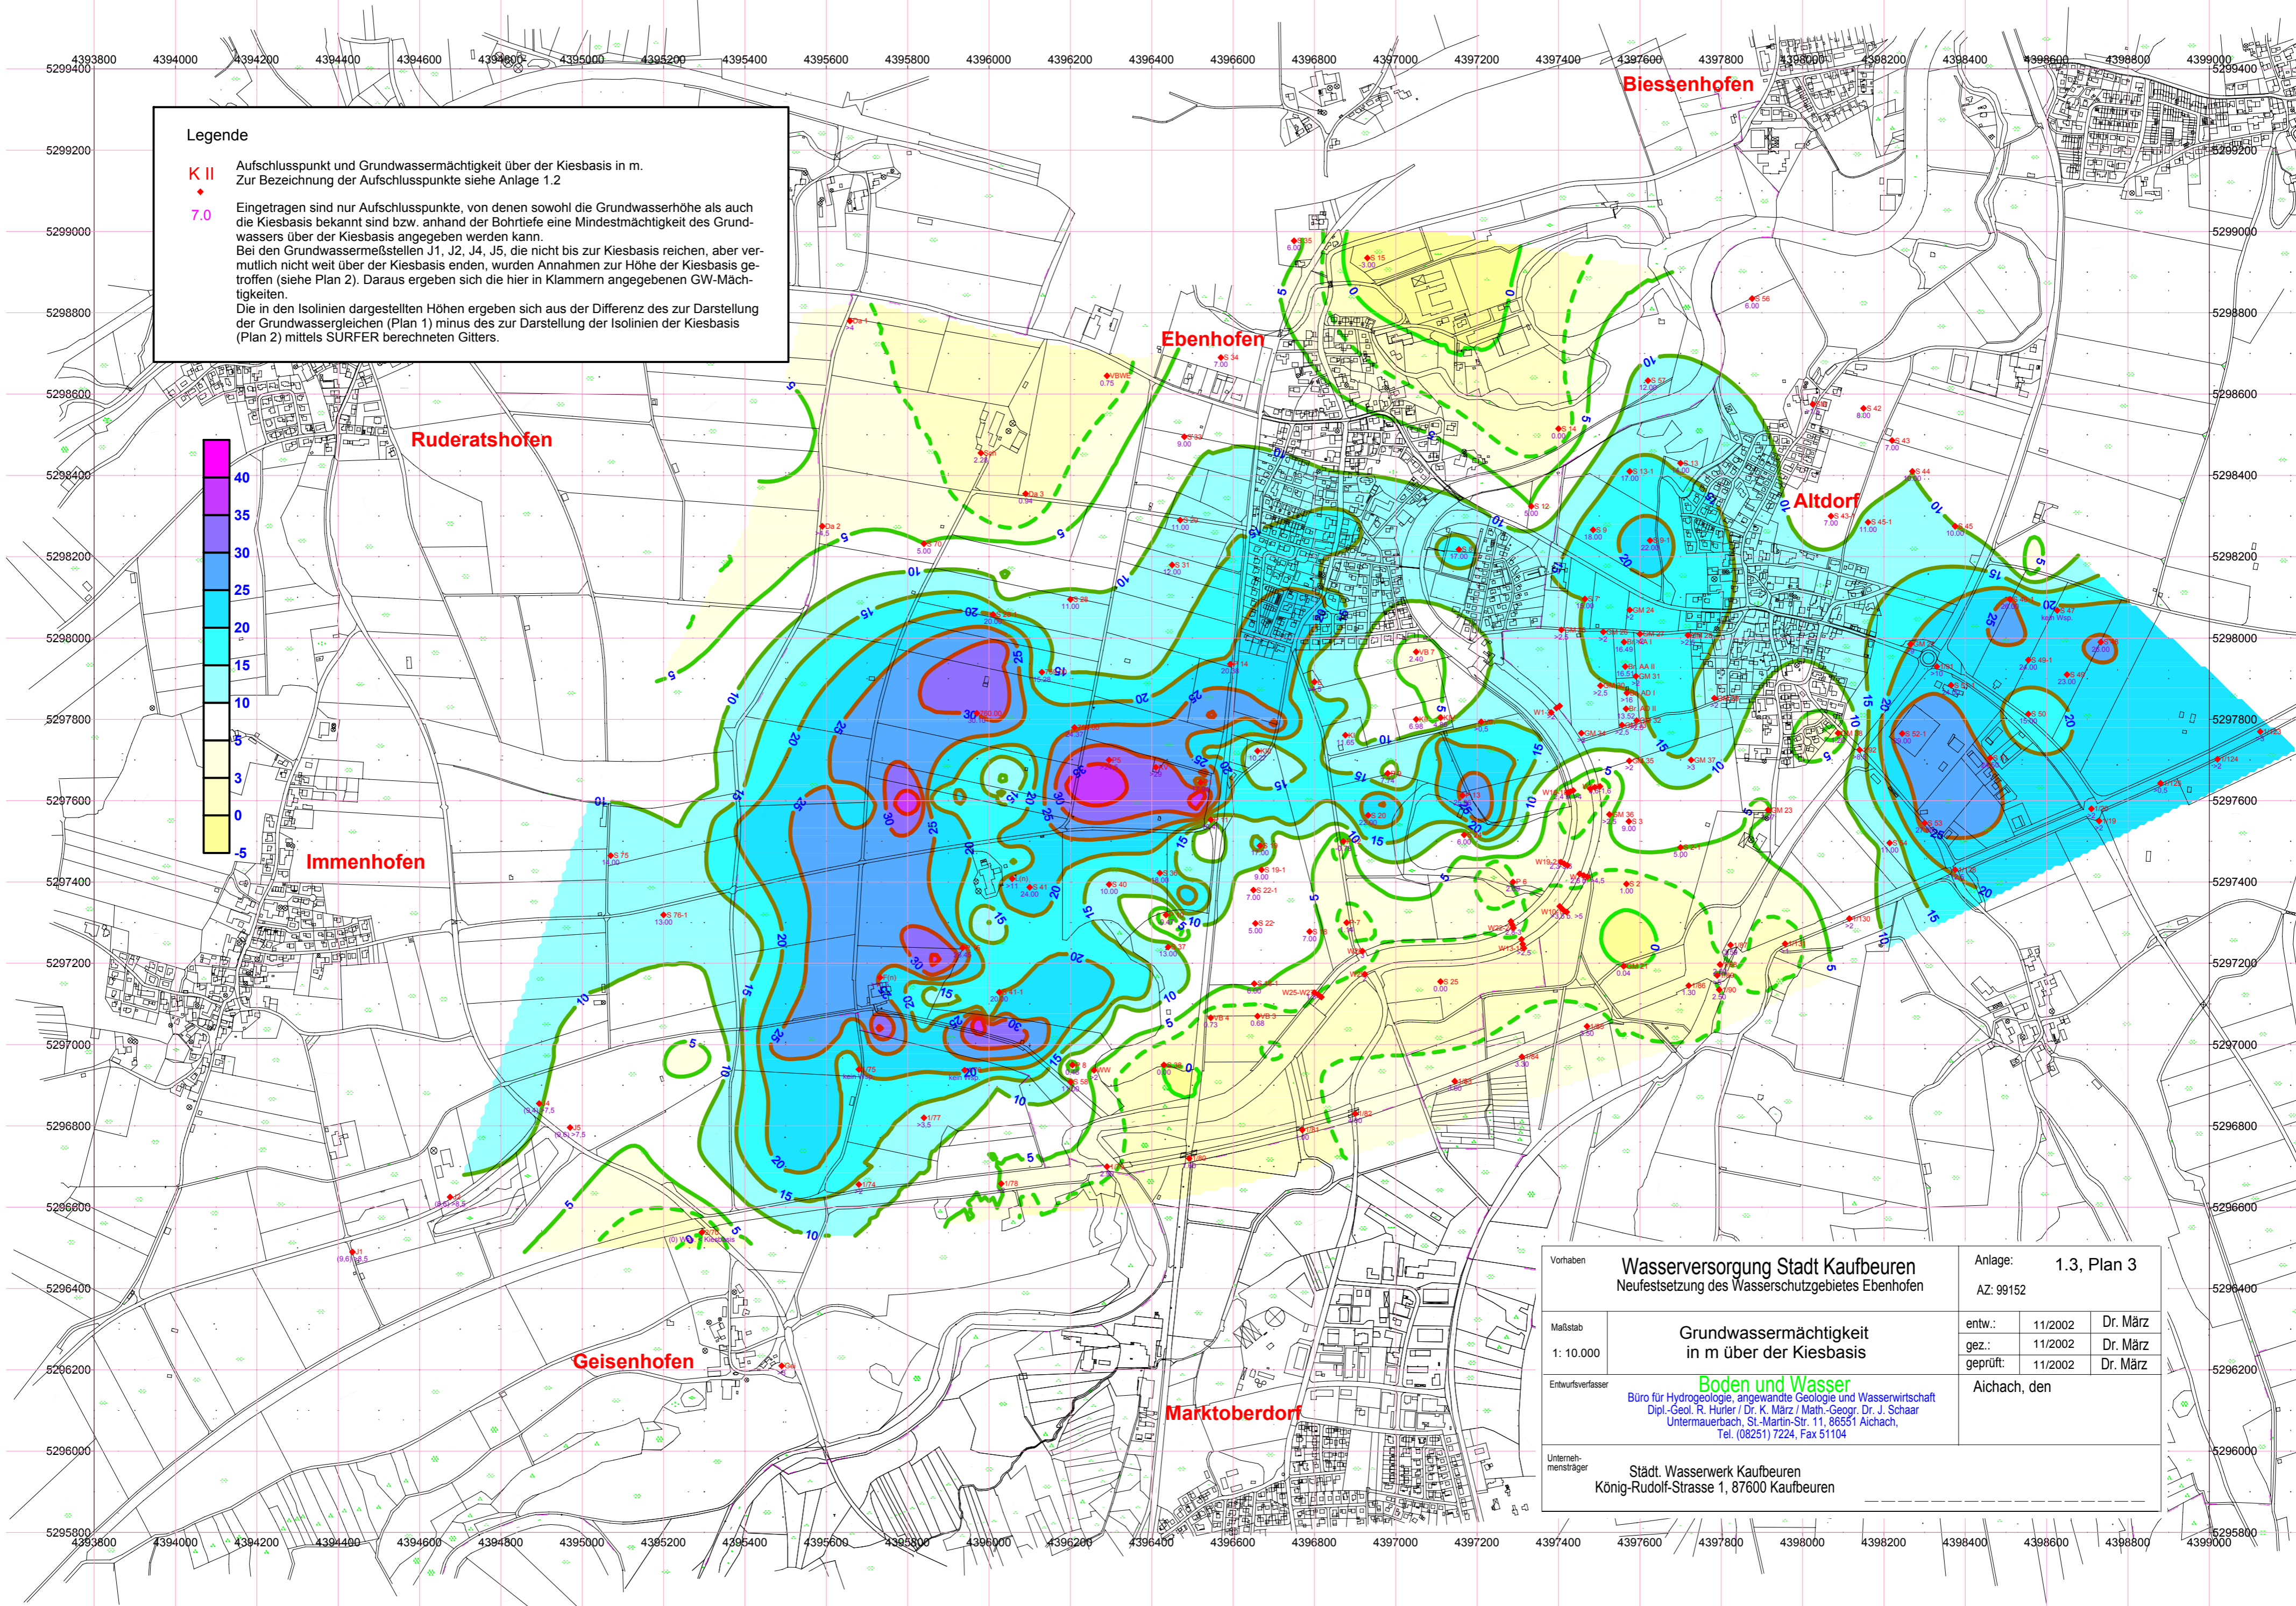


Legende

K II Aufschlusspunkt und Grundwassermächtigkeit über der Kiesbasis in m.
Zur Bezeichnung der Aufschlusspunkte siehe Anlage 1.2

7.0 Eingetragen sind nur Aufschlusspunkte, von denen sowohl die Grundwasserhöhe als auch die Kiesbasis bekannt sind bzw. anhand der Bohrtiefe eine Mindestmächtigkeit des Grundwassers über der Kiesbasis angegeben werden kann.
Bei den Grundwassermeßstellen J1, J2, J4, J5, die nicht bis zur Kiesbasis reichen, aber vermutlich nicht weit über der Kiesbasis enden, wurden Annahmen zur Höhe der Kiesbasis getroffen (siehe Plan 2). Daraus ergeben sich die hier in Klammern angegebenen GW-Mächtigkeiten.
Die in den Isolinen dargestellten Höhen ergeben sich aus der Differenz der Darstellung der Grundwassergleichen (Plan 1) minus des zur Darstellung der Isolinen der Kiesbasis (Plan 2) mittels SURFER berechneten Gitters.

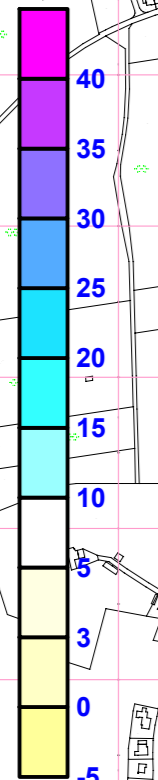

Vorhaben		Wasserversorgung Stadt Kaufbeuren Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Ebenhofen		Anlage: 1.3, Plan 3 AZ: 99152	
Maßstab	Grundwassermächtigkeit in m über der Kiesbasis			entw.:	11/2002 Dr. März
1: 10.000				gez.:	11/2002 Dr. März
Entwurfsverfasser	Boden und Wasser Büro für Hydrogeologie, angewandte Geologie und Wasserwirtschaft Dipl.-Geol. R. Hürler / Dr. K. März / Math.-Geogr. Dr. J. Schaar Untermuerbach, St.-Martin-Str. 11, 86551 Aichach, Tel. (08251) 7224, Fax 51104			geprüft:	11/2002 Dr. März
Unternehmenssträger	Städt. Wasserwerk Kaufbeuren König-Rudolf-Strasse 1, 87600 Kaufbeuren			Aichach, den	