


**Regelquerschnitt
Füllkörperrigole 1,2,3 und 6**
nach DWA-A138 und Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100

FKR1 = 9,6m x 1,6m x 0,66m
FKR2 = 22,4m x 1,6m x 0,66m
FKR3 = 1,6m x 1,6m x 0,66m
FKR6 = 9,6m x 1,6m x 0,66m

Absetzschant
DN 1000
DIN 4034 T2
Abdeckung Kl. B
mit Tauchrohr
und Schlammfang

Absetzschant
DN 1000
DIN 4034 T2
Abdeckung Kl. B
mit Tauchrohr
und Schlammfang

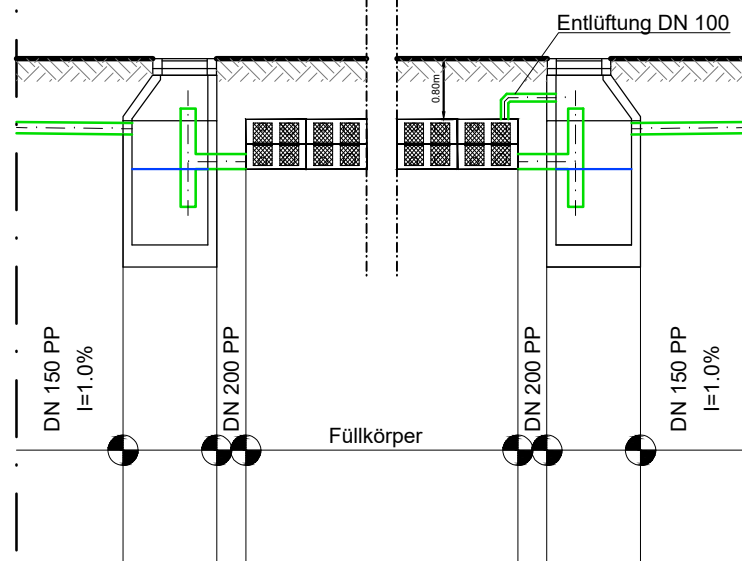


**Regelquerschnitt
Füllkörperrigole 4**
nach DWA-A138 und Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100

FKR4 = 32,0m x 3,2m x 0,66m

Absetzschant
DN 1500
DIN 4034 T2
Abdeckung Kl. B
mit Tauchrohr
und Schlammfang

Absetzschant
DN 1500
DIN 4034 T2
Abdeckung Kl. B
mit Tauchrohr
und Schlammfang

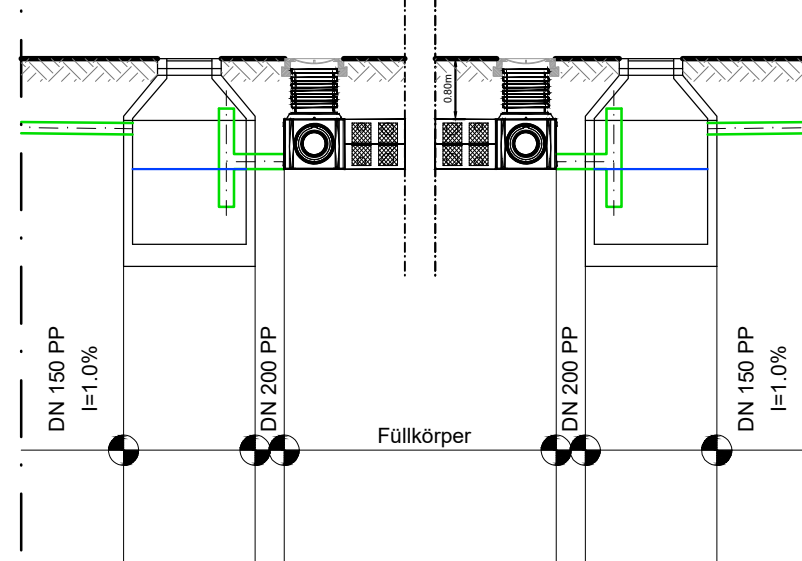

**Regelquerschnitt
Füllkörperrigole 5**
nach DWA-A138 und Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100

FKR5 = 12,8m x 2,4m x 0,66m

Revisionschacht
DN 1000
DIN 4034 T2
Abdeckung Kl. D

Absetzschant
DN 1000
DIN 4034 T2
Abdeckung Kl. D
mit Tauchrohr
und Schlammfang

