


Anlage 19.2

- Legende:**
- Brunnen
  - Grundwassermessstelle
  - Grundwasserfließrichtung
  - Grundwasserfließrichtung (Zustromkorridor Brunnen)
  - 715,00 Grundwassergleiche [NN+m]
  - Wasserscheide
  - südlicher Zufluss zur Wertach
  - Hauptgrundwasserstrom (nach Bohrungen und hydrogeologischen Untersuchungen)\*

Wasserstände Brunnen: Mittelwert 08 / 2016  
 Wasserstände P16 bis P18: 07 / 2016

Fördermengen WGA Kaufbeuren [m³/d]	Fördermengen Br. Altdorf [m³/d]
Br. KI 0	Br. AD I + AD II 690
Br. KII 0	
Br. KIII 0	
Br. KV ca. 1.600	

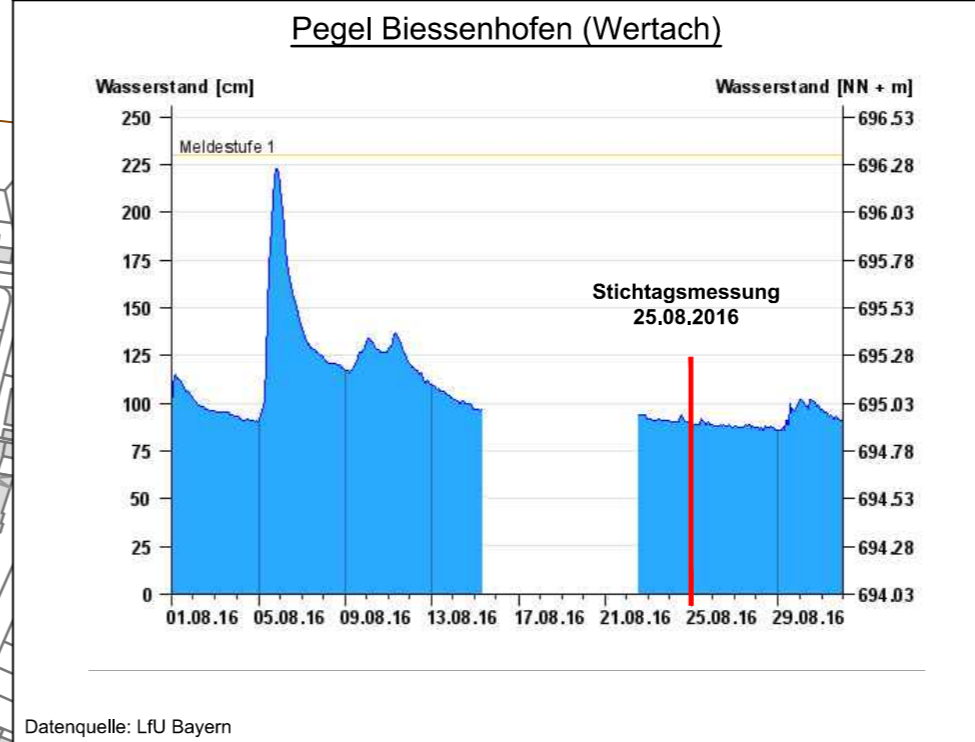

\* vgl. Erläuterungsbericht  
 Geologische Grenzen übernommen aus Geologische Karte von Marktberdorf, 1999  
 © Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

**BIESKE UND PARTNER**  
 Beratende Ingenieure GmbH  
 Im Pesch 79-D-53797 Lohrstr.-Tel.: +49 2246 9212-0 - Fax: +49 2246 9212-99

Auftraggeber:	Gemeinde Biesenhofen & Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren	Isam: 07.09.2022 EG
Benennung:	WSG Br. Ebenhofen und Br. Altdorf	gepr. WB
Maßstab:	1 : 5.000	Zichungs-Nr. 534/001-053-20-0

