


Anlage 19.3

- Legende:**
- Brunnen
 - Grundwassermessstelle
 - Grundwasserfließrichtung
 - Grundwasserfließrichtung (Zustromkorridor Brunnen)
 - 715,00 Grundwassergleiche [NN+m]
 - ↑ Wasserscheide
 - südlicher Zufluss zur Wertach
 - Hauptgrundwasserstrom (nach Bohrungen und hydrogeologischen Untersuchungen)

Fördermengen WGA Kaufbeuren [m³/d]	Fördermengen Br. Altdorf [m³/d]
Br. KI	0
Br. KII	0
Br. KIII	0
Br. KV	ca. 1.850

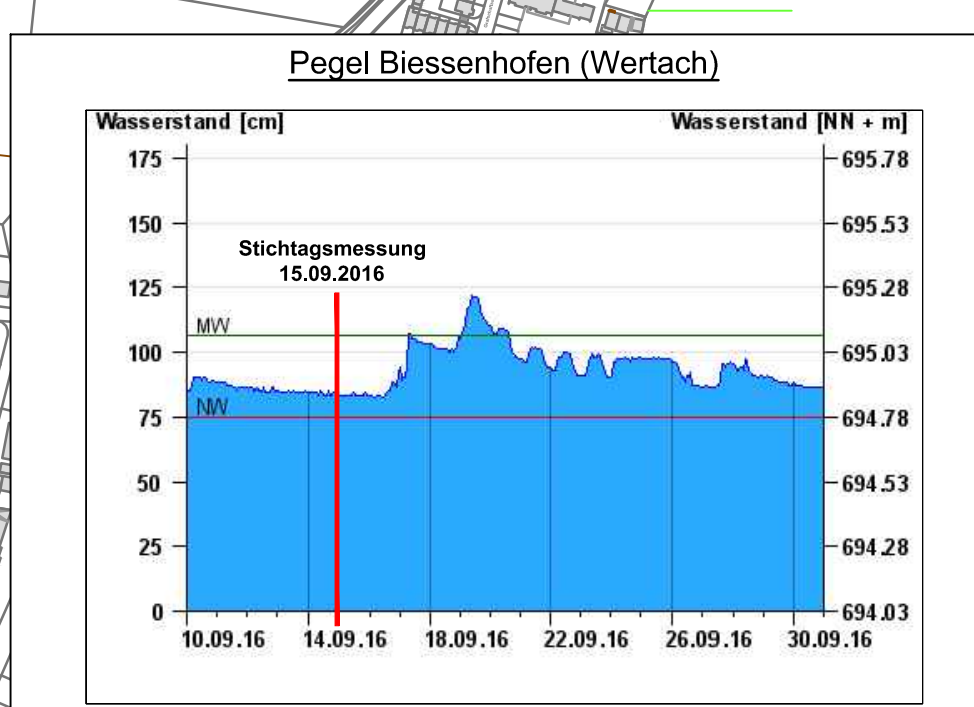

* vgl. Erläuterungsbericht
 Geologische Grenzen übernommen aus Geologische Karte von Marktberdorf, 1999
 © Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

BIESKE UND PARTNER

Beratende Ingenieure GmbH
 Im Pesch 79-D-53797 Lohrmaier-Tal · Tel.: +49 2246 9212-0 · Fax: +49 2246 9212-99

Auftraggeber:	Gemeinde Biessenhofen & Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren	Seit:	07.09.2022 EG
Bearbeitung:	WSG Br. Ebenhofen und Br. Altdorf	apr:	WB
Grundwassergleichenplan 15.09.2016		Maßstab:	1 : 5.000
		Zeichnungs-Nr.:	534/001-054-20-0